

Саморегулируемая организация Некоммерческое Партнерство  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ЭНЕРГОАУДИТОРОВ» (СРО-Э-150)

(полное наименование СРО, членом которой является энергоаудитор, в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетических обследований)

Общество с ограниченной ответственностью  
«Региональный Центр Энергосбережения»

(полное наименование энергоаудитора в соответствии с учредительными документами)

**ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
на 2020-2024 гг.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
№46 «Россияночка»» города Чебоксары Чувашской Республики

(полное наименование объекта)

Директор



Никитин Евгений  
Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись  
энергоаудитора и печать юридического лица либо индивидуального  
предпринимателя, являющегося энергоаудитором (при ее наличии))

Заведующий



Горелова  
Александра  
Юрьевна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись  
заказчика и печать юридического лица либо индивидуального  
предпринимателя, являющегося заказчиком Программы)

Чебоксары 2019 г.

(дата (месяц, год) составления)

Приложение № 1  
к требованиям к форме программы в области  
энергосбережения и повышения энергетической  
эффективности организаций с участием  
государства и муниципального образования  
и отчетности о ходе ее реализации

**ПАСПОРТ  
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  
№46 «Россияночка»» города Чебоксары Чувашской Республики  
(наименование Учреждения)

Полное наименование организации	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №46 «Россияночка»» города Чебоксары Чувашской Республики
Основание для разработки программы	Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» (ред. от 03.07.2016). Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 №33449).
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №46 «Россияночка»» города Чебоксары Чувашской Республики
Полное наименование разработчиков программы	1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №46 «Россияночка»» города Чебоксары Чувашской Республики; 2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ»
Цели программы	1. Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) и другими правовыми документами. 2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Задачи программы	- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования в Учреждении; - сокращение расходов на энергообеспечение; - снижение объемов потребляемых энергетических ресурсов;

	- повышение уровня рационального использования ТЭР (топливно-энергетических ресурсов) за счёт внедрения энергосберегающих мероприятий.
Целевые показатели программы	- Целевые индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов; - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов; - Целевые показатели, характеризующие удельные расходы энергетических ресурсов.
Сроки реализации программы	2020 – 2024 гг.
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Всего на реализацию мероприятий программы необходимо предусмотреть на период 2020-2024 годы <u>201,00 тыс. руб.</u> Источники финансирования: - бюджетные и внебюджетные средства – <u>201,00 тыс. руб.</u>
Планируемые результаты реализации программы	В результате реализации программы в период с 2020 – 2024 годы возможно обеспечить: - Экономия эл.энергии в натуральном выражении <u>29,98 тыс.кВтч</u> - Экономия эл.энергии в стоимостном выражении <u>186,15 тыс. руб.</u> - Экономия тепловой энергии в натуральном выражении <u>196,51 Гкал</u> - Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении <u>203,63 тыс. руб.</u> - Экономия воды в натуральном выражении <u>2,52 тыс. куб.м</u> - Экономия воды в стоимостном выражении <u>86,93 тыс. руб.</u>

### Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Учреждения, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения в учреждение предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР (топливо-энергетические ресурсы) при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в один из решающих факторов функционирования.

## 1. Общие сведения об учреждении

№	Наименование и адрес объекта	Этажность	Год постройки	Общая площадь, м <sup>2</sup>	Отапливаемая площадь здания, м <sup>2</sup>	Отапливаемый объем, м <sup>3</sup>	Ограждающие конструкции		
							Стены	Окна	Крыша
1	Детский сад Чувашская Республика г. Чебоксары пр-кт Ленина д36	2	1962	1124,6	1045,8	4171,0	кирпичные	деревянные	твердая кровля

## 2. Сведения о потреблении энергетических ресурсов

Наименование энергоносителя	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Электрическая энергия	тыс. кВт·ч	44,83	50,97	43,77
	тыс. руб.	231,71	287,24	256,73
Тепловая энергия	Гкал	378,3	366,63	345,23
	тыс. руб.	504,28	459,30	341,26
Водоснабжение (холодная вода)	тыс. м <sup>3</sup>	3,32	3,57	2,88
	тыс. руб.	55,50	76,57	66,60
Водоснабжение (горячая вода)	тыс. м <sup>3</sup>	2,32	1,71	1,41
	тыс. руб.	65,02	173,85	77,95

## 3. Цель Программы

Основной целью является повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов, соответственно снижение расхода бюджетных средств на ТЭР.

#### **4. Задачами Программы являются:**

Снижение затрат к 2024 году на ТЭР за счет сбережения энергоресурсов до 37%. Минимизация расходов местного бюджета по оплате за потребляемые энергоресурсы за счет учета и контроля над фактическим потреблением.

Формирование сознательного отношения у работников к сбережению и экономии энергоресурсов в масштабах Учреждения.

#### **5. Основные принципы Программы**

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;
- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;
- экономическая целесообразность энергосбережения.

#### **6. Управление энергосбережением в Учреждении**

Администрация Учреждения совместно с бухгалтерией определяет стратегию энергосбережения. Обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием топливно-энергетических ресурсов;
- составление топливно-энергетических мониторингов.

#### **7. Финансовые механизмы реализации Программы**

При реализации Программы финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов осуществляется за счет средств города Чебоксары, и за счет средств от приносящей доход деятельности.

#### **8. Технические направления организованных проектов**

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

*Организационные мероприятия:*

- разработка положения о порядке стимулирования работников за экономией энергии и энергоресурсов;
- назначение ответственных за соблюдением режима экономии и порядка их отчётности по достигнутой экономии;
- мониторинг исполнения программы энергосбережения;
- финансовый учет экономического эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и организация рефинансирования части экономии в проведении новых энергосберегающих мероприятий;

- создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов.

### *1. Упорядочение использования осветительных установок и использование искусственного освещения.*

- Оптимизировать время и объем потребления осветительных установок;  
- Значительная экономия электроэнергии, расходуемой на освещение, может быть получена за счет максимального использования естественного освещения в сочетании с автоматическим управлением искусственным освещением. Повышение эффективности использования осветительных установок может быть достигнуто при условии организации правильной их эксплуатации. Правильная эксплуатация осветительных установок предполагает чистку остекления окон и световых фонарей в производственных и общественных зданиях не реже двух раз в год, что позволит в среднем экономить до 5...10 % электроэнергии. Для повышения коэффициента использования светового потока целесообразно окрашивать помещения производственных и общественных зданий в светлые тона, а также производить своевременную очистку ограждающих поверхностей от пыли и грязи.

#### Экономический эффект

Общий экономический эффект при реализации данных мероприятий может составить до 10%.

### *2. Модернизация системы освещения с применением светодиодных ламп.*

Одной из причин для проведения мероприятия по энергосбережению в учреждении, является снижение издержек и повышение экономической эффективности. При этом электрическое освещение создает комфортные условия для труда, уровень освещенности значительно влияет на производительность. Снизить затраты на электрическое освещение и повысить его качество можно путем проведения модернизации осветительного оборудования: заменой люминесцентных ламп освещения на светодиодные световые трубы без замены исправных корпусов осветительных приборов. Это позволит в сжатые сроки добиться снижения затрат на электроэнергию на нужды освещения в 2,5 раза, исключить затраты на утилизацию люминесцентных ламп и повысить качество системы освещения.




### 3. Установка датчика движения.

Датчик движения - это прибор со встроенным сенсором, который отслеживает уровень ИК излучения. При появлении человека (или другого массивного объекта с температурой большей, чем температура фона) в поле зрения датчика цепь освещения замыкается при условии соответствия уровня освещенности.

Главное преимущество датчиков движения для монтажников - это простая установка и их настройка для последующей работы: не требуется прокладка специальных сетей управления или применение дополнительного дорогостоящего оборудования. Датчики устанавливаются в разрыв электрической цепи и сразу готовы к эксплуатации.

Главная цель данного оборудования - обеспечить пользователю комфорт и экономию энергии.

Несмотря на почти трехкратное различие в стоимости энергии, сроки окупаемости установки датчиков движения для России составляют 1-2 года, в зависимости от темпов роста цен на электроэнергию и мощности применяемого осветительного оборудования. Учитывая общий срок эксплуатации зданий, срок окупаемости данного оборудования мал, а применение данного решения позволяет учреждению сэкономить значительные средства при эксплуатации объекта.

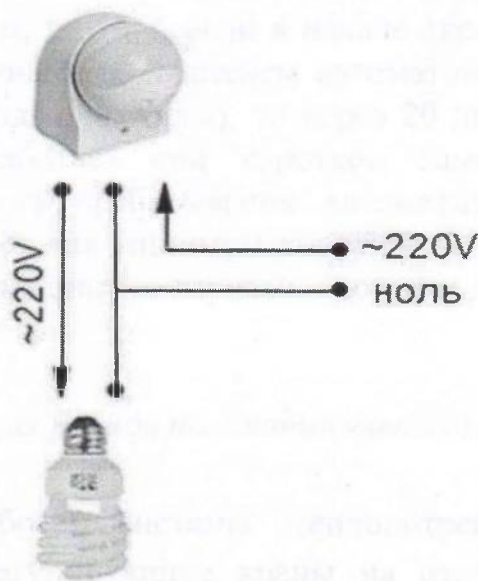

### 4. Проведение замеров сопротивления изоляции проводов и силовых линий.

Проведение замеров сопротивления изоляции проводов и силовых линий необходима для определения состояния электрического хозяйства объекта. Это и измерение сопротивления изоляции, испытание кабельных линий повышенным напряжением, проверка срабатывания автоматов защиты, измерение сопротивления токам растекания заземляющих устройств, измерение сопротивления переходных контактов цепи фаза-ноль, определение токов короткого замыкания, испытание изоляции сварочных трансформаторов и т.д.

Если рассматривать все вышеперечисленные работы глобально, не вникая глубоко в технические нюансы, можно сказать следующее:

- измерение сопротивления изоляции электропроводки производится для контроля изоляции. Если сопротивление изоляции будет ниже нормы (согласно нормативных

документов) – вероятность возникновения короткого замыкания именно в проводке очень велика (т.е. короткое замыкание не в электрооборудовании-приемнике, а именно в проводке, что в большинстве случаев намного усложняет работы по поиску и устранению неисправностей);


- измерение сопротивления токам растекания заземляющих устройств, сопротивления переходных контактов магистральных линий заземления – данные работы производятся прежде всего для обеспечения личной безопасности, защиты работающего персонала от поражения электрическим током. Ведь если сопротивление контура заземления будет больше нормативного или «третий» («пятый») провод вообще будет отсутствовать – малейший пробой на корпус электрооборудования приведет к электротравме работающего персонала со всеми последствиями;

- проверка срабатывания автоматов защиты, определения токов короткого замыкания, полного сопротивления петли «фаза-ноль» - данное измерение проверяет автомат защиты, вернее, соответствие его номинала минимальным токам короткого замыкания проверяемой линии. Если не вникать глубоко в теорию – можно сказать, что все материал, из которого делается изоляция кабелей и проводов – имеет определенную изоляцию, которая со временем под воздействием определенных факторов (воздух, вода, нагрев, старение) теряет свое сопротивление. К примеру, в начале эксплуатации сопротивление изоляции линии было 100 МОм, а через 20 лет стало уже 5 МОм, в итоге, если в начале эксплуатации линию можно было защищать автоматическим выключателем автоматом 40А (в зависимости от сечения, материала токопроводящей жилы), то через 20 лет такой автоматический выключатель просто не сработает при коротком замыкании, ток короткого замыкания будет ниже порога срабатывания автоматического выключателя и впоследствии этого произойдет как минимум короткое замыкание с перегоранием токопроводящей жилы, а в большинстве случаев – пожары.

##### *5. Установка регулирующих кранов на отопительных приборах.*

Для эффективной работы системы теплоснабжения в учреждении рекомендуется установить регулирующие краны на отопительных приборах. С помощью кранов обеспечивается эффективная работа системы отопления. Система отопления не может работать без этих устройств, а в некоторых ситуациях ее использование без них становится просто опасным. Своевременная гидравлическая регулировка системы отопления необходима для стабилизации давления на определенных участках и всей схемы в целом. Температурная корректировка служит инструментом изменения степени нагрева воздуха в конкретном помещении. Своевременная регулировка кранов на радиаторах отопления снижает расходы на энергоноситель, т.е. снижению потребления тепловой энергии. Также с помощью регулировочной арматуры можно изменять степень нагрева воздуха в помещении. Регулирующие краны на батарею отопления позволяют частично перекрыть подачу тепла для промывки или периодической диагностики отдельных частей системы, а это значит, что даже не придется полностью сливать воду во всем отоплении, что существенно сократит время ремонтных работ.



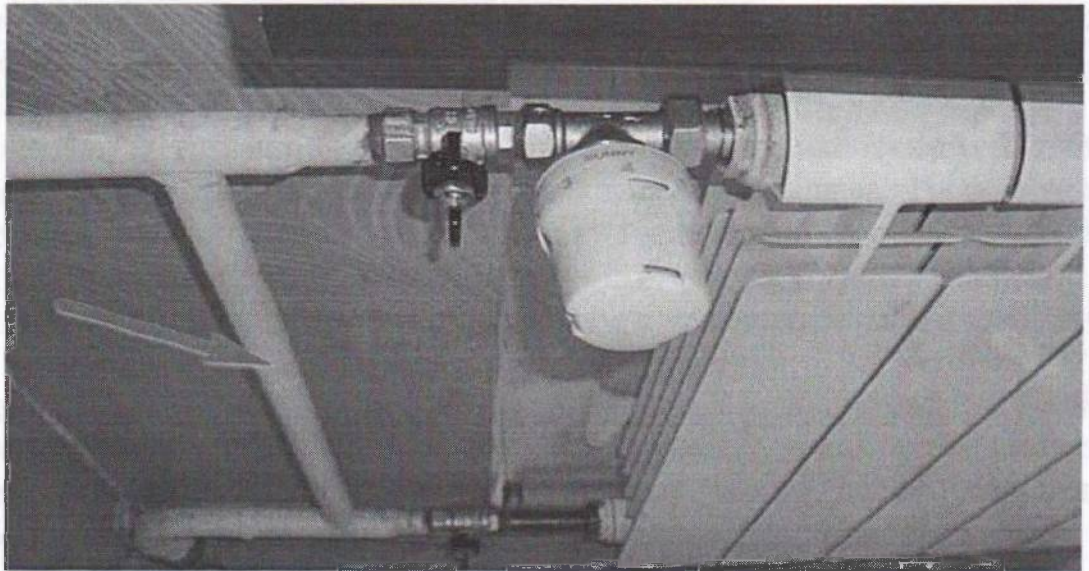

**6. Установка теплоотражающих экранов между радиаторами (приборами отопления) и стеной.**

Мероприятие предназначено для сокращения бесполезных потерь тепла отопительными приборами, установленными у наружных ограждений. При отсутствии теплоотражающего экрана возможный перерасход тепловой энергии может составлять порядка  $5 \div 7\%$  от всей теплоотдачи прибора.

Теплоотражающий экран за радиатором отопления полностью изолирует стены от нагрева, тем самым, понижая потери тепла. Установив теплоотражающий экран за радиатор отопления, можно повысить температуру внутри помещения, как минимум, на  $1 \div 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ .



## *7. Промывка трубопроводов системы отопления. Снижение тепловых и гидравлических потерь за счёт удаления внутренних отложений с поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводов.*

Отложения в трубопроводах и на внутренних поверхностях теплообменных аппаратов является следствием физико-химического процесса. На интенсивность этого процесса влияют несколько факторов: химический состав воды, скорость движения воды, характер внутренней поверхности, температурные условия.

Отложения способны вносить коррективы в установленный гидравлический и тепловой режимы доставки теплоносителя до конечного потребителя, поэтому своевременное их удаление с использованием современных технологий является мерой, позволяющей устранить сбои в теплоснабжении, а так же снизить затраты электрической энергии на прокачку теплоносителя. В том случае если отложения сформировались на внутренней поверхности радиаторов, они выступают в роли дополнительного сопротивления теплопередаче.

Как правило, промывка трубопроводов отопления требуется любой системе отопления, отработавшей без промывки более 5-10 лет.

Практика показывает, что за это время эффективность системы отопления существенно снижается; большая часть диаметра трубы системы отопления забита отложениями, которые не только увеличивают потребление газа и электроэнергии, но и могут привести к различным авариям системы отопления.

Существует несколько основных технологий промывки отопления; каждая из них имеет свои недостатки и преимущества.

### **Химическая промывка трубопроводов**

Наиболее распространенным вариантом промывки трубопроводов является химическая безразборная промывка отопления, которая позволяет сравнительно легко перевести в растворенное состояние подавляющую часть накипи и отложений и в таком виде вымыть их из системы отопления. В наши дни для промывки системы отопления используются кислые и щелочные растворы различных реагентов.

Среди них – композиционные органические и неорганические кислоты, например, составы на основе ортофосфорной кислоты, растворы едкого натра с различными присадками и другие составы. Точные составы составов для промывки отопления держатся производителями в секрете.

Химическая промывка труб отопления – сравнительно дешевый и надежный метод, позволяющий избавить систему отопления от накипи и загрязнения, однако обладающий определенными недостатками. Среди них – невозможность химической промывки алюминиевых труб, токсичность промывочных растворов, проблема утилизации больших количеств кислотного или щелочного промывочного раствора.

Технически химическая промывка отопления проводится следующим образом: после того, как подобран соответствующий данной системе отопления химический реагент для промывки отопления и выбран ингибитор коррозии труб, на место проведения работ выезжает группа технических специалистов.

На месте работ используется специальная емкость с насосом, подключаемая к системе отопления. После того, как все необходимые химикаты введены в систему отопления моющий раствор циркулирует в системе отопления в течение времени, которое рассчитывается индивидуально в зависимости от степени загрязненности системы отопления. Химическая промывка отопления может происходить и в

зимний период, без остановки системы отопления. Химическая промывка отопления дешевле капитального ремонта системы отопления в 10-15 раз, продлевает срок нормальной работы отопления на 10-15 лет, снижает расходы электроэнергии на 20 % - 60 %.

#### **Гидродинамический метод промывки трубопроводов отопления**

Гидродинамическая промывка труб отопления состоит в удалении накипи путем очистки системы отопления тонкими струями воды, подаваемыми в трубы через специальные насадки под высоким давлением.

Гидродинамическая промывка труб по стоимости более чем в 2 раза дешевле замены оборудования, причем позволяет добиться впечатляющих результатов по восстановлению энергоэффективности системы. Особенно это касается чугунных радиаторов отопления, которые методом гидродинамической промывки отопления полностью восстанавливают свою работоспособность. Аппараты для гидродинамической промывки работают в специальных лабораториях под давлением около двухсот атмосфер, полностью уничтожая любые виды отложений: соли кальция, магния, натрия, жиры, ржавчину, нагар, химикаты.

#### **Пневмогидроимпульсная промывка труб**

Метод пневмогидроимпульсной очистки позволяет проводить промывку труб путем многократных импульсов, выполняемых при помощи импульсного аппарата.

В данном случае кинетическая импульсная волна создает в воде, заполняющей систему отопления, кавитационные пузырьки из газопаровой смеси, возникающие вследствие прохождения через жидкость акустической волны высокой интенсивности во время полупериода разрежения. Двигаясь с током воды в область с повышенным давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, излучая при этом ударную волну.

Завихрения воды с воздухом отрывают отложения от стенок труб, а последующая волна воздушно-водяной смеси уносит накипь, которая поднялась со дна.

### *8. Упорядочение использования тепловой энергии.*

Включает в себя:

- Контроль за соблюдением потребителями лимитов и режимов потребления тепловой энергии;
- Контроль за техническим состоянием теплоиспользующих установок;
- Контроль за соблюдением требований государственного стандарта к качеству тепловой энергии;
- Контроль за наличием и правильностью учета тепловой энергии.

#### Экономический эффект

Общий экономический эффект при реализации данных мероприятий может составить до 5 %.

### *9. Установка автоматических сенсорных смесителей.*

Установка автоматических сенсорных смесителей позволяет сэкономить до 50% горячей и холодной воды и является очень эффективным энергосберегающим

мероприятием. Экономический эффект достигается благодаря значительному сокращению времени протекания воды.

Автоматические сенсорные смесители (рис. 1) служат для автоматического включения и отключения подачи воды к мойкам и раковинам и для термостатического регулирования ее температуры. Таким образом сенсорные смесители отличаются от обычных смесителей отсутствием вентилей для регулировки воды.

Их применение экономически оправдано в общественных зданиях. Функция термостатического регулирования защищает посетителей младшего возраста от ожогов. Функция автоматического отключения перекрывает поток воды сразу после прекращения использования. Отсутствие ручного регулирования исключает возможность поломки приложением чрезмерного усилия.



После монтажа автоматических сенсорных смесителей необходимо отрегулировать чувствительность сенсоров, а также температуру воды, подаваемой к приборам.

При этом необходимо учитывать, что зачастую заявляемый производителями коэффициент экономии автоматических сенсорных смесителей – до 50% - является несколько завышенным. Фактический коэффициент экономии составит при этом до 20%.

## 9. График внедрения рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий

№ п/п	Энергоресурсосберегающие мероприятие	Рекомендуемая дата внедрения
1	Упорядочение использования осветительных установок и использование искусственного освещения	Январь 2020 г. – Август 2024 г.
2	Установка регулирующих кранов на отопительных приборах	Июнь 2021 г.
3	Установка теплоотражающих экранов между радиаторами (приборами отопления) и стеной	Июнь 2021 г.
4	Промывка трубопроводов системы отопления. Снижение тепловых и гидравлических потерь за счёт удаления внутренних отложений с поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводов	Август 2020 г. - Август 2024 г.
5	Упорядочение использования тепловой энергии	Январь 2020 г. – Август 2024 г.
6	Модернизация системы освещения с применением светодиодных ламп	Август 2020 г. - Август 2021 г.
7	Установка датчика движения	Июль 2020 г.
8	Проведение замеров сопротивления изоляции проводов и силовых линий	Август 2020 г.
9	Установка автоматических сенсорных смесителей	Июль 2020 г.- Август 2021 г.

### Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2020-2024 гг. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии ТЭР в целом к концу 2024 года в размере 37%.

## 10. Заключение

Программа энергосбережения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №46 «Россияночка»» города Чебоксары Чувашской Республики обеспечивает переход на энергоэффективный путь развития - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса;
- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;
- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энергетического баланса позволяет снизить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

# ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОМОЧНОСТЬ РАБОТЫ

Свидетельство № СРО-Э-150 о членстве в саморегулируемой организации области энергетического обследования и предоставлении права к осуществлению работ в области энергетического обследования в соответствии с Федеральным законом №261 от 23.11.2009 г (с изм., внесенными в Федеральный закон).



## САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ЭНЕРГОАУДИТОРОВ»

Регистрационный номер в государственном реестре  
саморегулируемых организаций в области энергетического обследования  
№ СРО-Э-150 от 14 декабря 2012 года

г. Москва

08 сентября 2018 г.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 0168-2130203943-06092018-Э0150  
выдано члену саморегулируемой организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ"

ИНН 2130203943 ОГРН 1182130009236  
428003, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ,  
УЛИЦА ЯРОСЛАВСКАЯ, ДОМ 76, ОФИС 5

Выдано на основании Решения Правления Партнерства  
Протокол № 175-ЗЧП от 05 сентября 2018 г.

Настоящим свидетельством подтверждается право осуществлять  
деятельность по проведению энергетического обследования в соответствии  
с Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ

Свидетельство выдано  
без ограничения срока действия и  
действительно на всей территории  
Российской Федерации  
Действие свидетельства (допуска)  
может быть приостановлено



Сведения об актуальном статусе  
свидетельства (допуска)  
размещены в Реестре членов  
на сайте саморегулируемой  
организации по адресу  
[www.sro150.ru](http://www.sro150.ru)

Подлежит возврату при выходе из Партнерства

Директор  
СРО НП «МАЭ»



Зарегистрировано в Главном управлении  
Министерства юстиции Российской Федерации  
по Москве 19 апреля 2012 г.  
Учетный номер 7714034445

Зарегистрировано в инспекции Федеральной  
налоговой службы №9 по Москве 26 апреля 2012 г.  
ИНН 7708240595 ОГРН 7708240595770801001  
ОГРН : 127799008017

Документ, подтверждающий наличие у энергоаудитора специальные знания в области проведения энергетических обследований



«Столичный Центр Профессиональной  
Подготовки Кадров»



**УДОСТОВЕРЕНИЕ**  
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано

**Рубцову**  
*Роману Сергеевичу*

в том, что он(а) с «18» февраля 2019г. по «28» февраля 2019г.  
прошел(а) обучение в (на) **ООО "Столичный Центр**  
**Профессиональной Подготовки Кадров"**

(наименование организации, осуществляющей подготовку кадров)

по **ПРОГРАММЕ: «Проведение энергетических обследований с**  
(наименование курса)  
**целью повышения энергетической эффективности и**  
**энергосбережения предприятия. Составление энергетического**  
**паспорта. Энергоаудит»**

в объеме **72 часа**  
(количество часов)

**Росинор (аудитор)**  
*С. Сергеевич*

Регистрационный номер **0347201**

Город **Москва** Год **2019**

**77СКП 0012924**



Приложение № 2  
к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

**СВЕДЕНИЯ  
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей программы				
			20 20 г.	20 21 г.	20 22 г.	20 23 г.	20 24
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Целевые индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, экономия по отдельным видам энергетических ресурсов</b>							<b>отражающие</b>
1	Объемы потребления электроэнергии	тыс. кВт*ч	43,77	43,33	42,89	42,01	41,58
2	Объемы потребления тепловой энергии (на отопление и ГВС)	Гкал	345,23	341,77	331,42	327,97	322,63
3	Объемы потребления твердого и жидкого печного топлива	тонн	-	-	-	-	-
4	Объемы потребления природного газа	тыс.куб.м.	-	-	-	-	-
5	Объемы потребления воды	тыс. куб.м	4,25	4,25	4,25	4,12	4,03
6	Объемы потребления моторного топлива	тыс. л	-	-	-	-	-
7	Количество приборов учета потребления электроэнергии	шт.	1	3	3	3	3
8	Количество приборов учета потребления тепловой энергии	шт.	1	1	1	1	1
9	Количество приборов учета потребления природного газа	шт.	-	-	-	-	-
10	Количество приборов учета потребления горячей воды	шт.	1	1	1	1	1
11	Количество приборов учета потребления холодной воды	шт.	1	1	1	1	1
12	Количество посещаемых	чел.	150	329	329	329	329
13	Количество сотрудников Учреждения	чел.	40	63	63	63	63
14	Общая площадь зданий учреждения	кв.м.	1124,6	3140,9	3140,9	3140,9	3140,9
15	Отапливаемая площадь зданий учреждения	кв.м.	1045,8	3140,9	3140,9	3140,9	3140,9

II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности							
1	Снижение потребления электроэнергии в натуральном выражении	%	-	1	2	4	5
2	Снижение потребления теплотенергии в натуральном выражении	%	-	2	4	5	6
3	Снижение потребления природного газа в натуральном выражении	%	-	-	-	-	-
4	Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в натуральном выражении	%	-	-	-	-	-
5	Снижение потребления воды в натуральном выражении	%	-	-	-	3	5
6	Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении	%	-	-	-	-	-
7	Оснащенность приборами учета (электроэнергия)	%	100	100	100	100	100
8	Доля оснащенности приборами учета (теплотенергия)	%	100	100	100	100	100
9	Доля оснащенности приборами учета (природный газ)	%	-	-	-	-	-
10	Доля оснащенности приборами учета (ГВС)	%	100	100	100	100	100
11	Доля оснащенности приборами учета (ХВС)	%	100	100	100	100	100

III. Целевые показатели, характеризующие удельные расходы энергетических ресурсов							
2	Удельный расход тепловой энергии на единицу отапливаемой площади Учреждения	Гкал/кв.м.	0,307	0,109	0,106	0,104	0,103
3	Удельное потребление электроэнергии на одного сотрудника	тыс.кВтч/чел.	1,094	0,688	0,681	0,667	0,660
4	Удельное потребление воды на одного сотрудника	тыс.куб.м./чел.	0,106	0,067	0,067	0,065	0,064

Приложение № 3  
к требованиям к форме программы в области  
энергосбережения и повышения энергетической  
эффективности организаций с участием  
государства и муниципального образования  
в отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Наименование мероприятия программы	2020 г.					2021 г.					2022 г.					2023 г.					2024 г.				
		Финансовое обеспечение реализованных мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализованных мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализованных мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализованных мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализованных мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
		источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.	источник	объем, тыс. руб.	в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.
				кол-во	ед. изм.				кол-во	ед. изм.				кол-во	ед. изм.				кол-во	ед. изм.				кол-во	ед. изм.	
1	Упорядочение использования осветительных установок и включение их в автоматическое освещение	бюджетные, внебюджетные средства	4	0,85 тыс. кВтч	5,2	бюджетные, внебюджетные средства	4	0,85 тыс. кВтч	5,35	бюджетные, внебюджетные средства	4	0,85 тыс. кВтч	5,54	бюджетные, внебюджетные средства	4	0,85 тыс. кВтч	5,79	бюджетные, внебюджетные средства	4	0,85 тыс. кВтч	5,92	бюджетные, внебюджетные средства	4	0,85 тыс. кВтч	5,92	
2	Модернизация системы освещения с применением светодиодных ламп с линейной электроникой	бюджетные, внебюджетные средства	10	1,87 тыс. кВтч	10,95	бюджетные, внебюджетные средства	10	3,74 тыс. кВтч	21,92	-	-	3,74 тыс. кВтч	22,21	-	-	3,74 тыс. кВтч	22,64	-	-	3,74 тыс. кВтч	22,64	-	-	3,74 тыс. кВтч	22,89	
3	Установка датчика движения	бюджетные, внебюджетные средства	6	0,56 тыс. кВтч	3,3	-	-	0,56 тыс. кВтч	3,69	-	-	0,56 тыс. кВтч	3,89	-	-	0,56 тыс. кВтч	4,21	-	-	0,56 тыс. кВтч	4,21	-	-	0,56 тыс. кВтч	4,58	
4	Проведение замеров сопротивления изоляции проводов и силовых шин	бюджетные, внебюджетные средства	8	1,22 тыс. кВтч	7,2	-	-	1,22 тыс. кВтч	7,41	-	-	1,22 тыс. кВтч	7,65	-	-	1,22 тыс. кВтч	7,84	-	-	1,22 тыс. кВтч	7,84	-	-	1,22 тыс. кВтч	7,97	
5	Промывка трубопроводов системы отопления. Снижение тепловых и гидравлических потерь за счёт удаления внутренних отложений с поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводов	бюджетные, внебюджетные средства	12	20,4 Гкал	20,64	бюджетные, внебюджетные средства	12	20,4 Гкал	20,79	бюджетные, внебюджетные средства	12	20,4 Гкал	20,97	бюджетные, внебюджетные средства	12	20,4 Гкал	21,23	бюджетные, внебюджетные средства	12	20,4 Гкал	21,46	бюджетные, внебюджетные средства	12	20,4 Гкал	21,46	
6	Установка теплоотражающих экранов между радиаторами (приборами с теплообменом) и стеной	-	-	-	-	бюджетные, внебюджетные средства	5	3,5 Гкал	3,61	-	-	3,5 Гкал	3,74	-	-	3,5 Гкал	3,89	-	-	3,5 Гкал	3,89	-	-	3,5 Гкал	4,07	
7	Упорядочение использования тепловой энергии	бюджетные, внебюджетные средства	4	6,31 Гкал	6,1	бюджетные, внебюджетные средства	4	6,31 Гкал	6,23	бюджетные, внебюджетные средства	4	6,31 Гкал	6,46	бюджетные, внебюджетные средства	4	6,31 Гкал	6,57	бюджетные, внебюджетные средства	4	6,31 Гкал	6,78	бюджетные, внебюджетные средства	4	6,31 Гкал	6,78	

8	Установка регулируемых кранов на отопительных приборах	-	-	-	-	Бюджетные, внебюджетные средства	15	12,24	Гкал	12,56	-	-	12,24	Гкал	12,69	-	-	12,24	Гкал	12,78	-	-	12,24	Гкал	13,06	
9	Установка автоматических воздухоотводчиков	Бюджетные, внебюджетные средства	25	0,28	тыс куб м	9,52	Бюджетные, внебюджетные средства	22	0,56	тыс куб м	19,04	-	-	0,56	тыс куб м	19,23	-	-	0,56	тыс куб м	19,49	-	-	0,56	тыс куб м	19,65
Итого по мероприятию			69	х	х	14,25		72	х	х	25,61	х	20	х	х	26,1	х	20	х	х	26,85	х	20	х	х	27,47
Итого по мероприятию			69	х	х	14,25	х	72	х	х	25,61	х	20	х	х	26,1	х	20	х	х	26,85	х	20	х	х	27,47

Приложение № 4  
к требованиям к форме программы в области  
энергосбережения и повышения энергетической  
эффективности организаций с участием  
государства и муниципального образования  
и отчетности о ходе ее реализации

**ОТЧЕТ  
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

на 1 января 20\_\_ г.

Дата

**КОДЫ**

Наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №46 «Россияночка»» города Чебоксары Чувашской Республики

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Удельный расход газообразного топлива на единицу отапливаемой площади Учреждения	Гкал/кв.м.			
2	Удельное потребление электроэнергии на одного сотрудника	тыс.кВтч/чел.			
3	Удельное потребление воды на одного сотрудника	тыс.куб.м./чел.			

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 5  
к требованиям к форме программы в области  
энергосбережения и повышения энергетической  
эффективности организаций с участием  
государства и муниципального образования  
и отчетности о ходе ее реализации

**ОТЧЕТ  
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

на 1 января 20\_\_ г.

Дата

КОДЫ

Наименование организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №46 «Россияночка» города  
Чебоксары Чувашской Республики

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий				Экономия топливно-энергетических ресурсов							
		источник	объем, тыс. руб.			в натуральном выражении				в стоимостном выражении, тыс. руб.			
			план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	ед. изм.	план	факт	отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Упорядочение использования осветительных установок и использование искусственного освещения	бюджетные, внебюджетные средства								тыс кВтч			
2	Установка теплоотражающих экранов между радиаторами (приборами отопления) и стеной	бюджетные, внебюджетные средства								Гкал			
3	Промывка трубопроводов системы отопления. Снижение тепловых и гидравлических потерь за счёт удаления внутренних отложений с поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводов	бюджетные, внебюджетные средства								Гкал			
4	Установка автоматических сенсорных емсителей	бюджетные, внебюджетные средства								тыс куб м			
5	Упорядочение использования тепловой энергии	бюджетные, внебюджетные средства								Гкал			
6	Установка датчики движения	бюджетные, внебюджетные средства								тыс кВтч			
7	Модернизация системы освещения с применением светодиодных ламп	бюджетные, внебюджетные средства								тыс кВтч			
8	Проведение замеров сопротивления изоляции проводов и силовых линий	бюджетные, внебюджетные средства								тыс кВтч			
9	Установка регулирующих экранов на отопительных приборах	бюджетные, внебюджетные средства								Гкал			
Итого по мероприятиям		х	0	0					х	0	0		
Всего по мероприятиям		х				х	х	х	х				

**СПРАВочно:**

Всего с начала года реализации программы

						х	х	х	х				
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.